

## Release v1.09 notes

Main	
Release date	30-01-2024
Version	1.09
Build ID	2080
Files	

Display	
Release date	07-02-2023
Version	2.07
Build ID	2014
Files	

Hieronder staan de veranderingen beschreven die op deze software update van toepassing zijn.

### 1. MODUL-AIR DATA VIA OPENTHERM NAAR INSMART

Met deze update komt informatie beschikbaar in de Insmart Monitoring.

### 2. PARAMETER KOPIEERTOOL MET USB STICK

#### Parameters laden/opslaan

In de regeling is het mogelijk om de ingestelde parameters op te slaan op een USB-stick. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een back-up van de instellingen te maken of om bijvoorbeeld bij projecten met meerdere installaties de instellingen te kopiëren naar volgende toestellen.

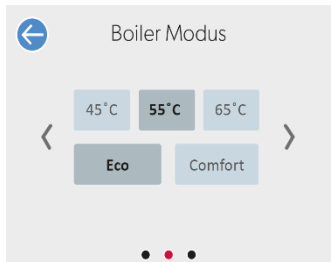
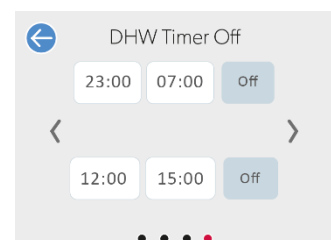
Neem het toestel volledig in bedrijf. Plaats een USB-stick op de USB-poort van de print. Ga vervolgens in de regeling naar het venster "Kopieer instellingen" en kies "Opslaan op USB". De instellingen worden nu opgeslagen. Als je de instellingen wil laden plaats je een USB-stick met het bestand wat je eerder hebt opgeslagen en druk je op "Laden van USB".



### 3. BOILER MODI EN SETPOINT

#### Inhoud boiler

Selecteer de juiste inhoudsmaat van de Maxtank Modul-AIR. Indien hier een Horizontale Maxtank is toegepast met een inhoud van 220 liter, selecteer dan de inhoudsmaat 180 liter.

<p>Selecteer welke boilertemperatuur gewenst is (hou voor hybride opstellingen en de Modul-AIR Aqua variant 55 °C als maximum aan).</p> <p>Eco betekent sturen op setpoint -3 °C op alleen de bovenste boilersensor.</p> <p>Comfort betekent setpoint -3 °C op bovenste sensor en/ of op setpoint -15 °C voor onderste sensor.</p>	
<p>Klokprogramma waarin de boileropwarming kan plaatsvinden. Indien beide periodes uit staan, kan opwarming de gehele dag plaats vinden.</p>	

#### Let op:

De instelling 55°C ECO in de oude software komt overeen met de instelling 55°C Comfort in nieuwe software. Dit verandert **niet** automatisch. Indien hetzelfde regelgedrag als hiervoor gewenst is dan zal dit volgens bovenstaand menu van ECO naar Comfort omgezet moeten worden.

### 4. AANPASSING POMPAANSTURING

Voor een optimale werking van de GreenComfort Module is de software aangepast.